


1. Zamknięcie drzwi szafki na zamek boskwiłowy z wkładką kłowej rodzaj uzgodnie w ZS komie przed montażem.
2. Połączenie elektryczne wg. schematu ideowego na rys. nr E-06.
3. Szynę PEN uziemić badarką F&Zn25*4mm i prętlami Galmar.
- Uwagi:

Obudowy z tworzyw poliestrowych termoutwardzalnych estradur gł.=250mm..

ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa			
Elektryczna Pracownia Projektowo - Inwestycyjna			
"GRIP" Maciej Czerwono			
18-400 kompa, ul. Polowa 33/12			
R-200081400; NIP 718-125-81-30			
tel.: 86 2162768; tel. kom.: 603 684 292; m.czerwono@wp.pl			
INWESTOR			
ul. Marii Skłodowskiej Curye 1a			
18-400 kompa			
OBIEKT			
Oświetlenie uliczne			
Zosiń. gm. kompa			
działki nr 64, 72, 73 i 112.			
NAZWA			
RYSUNKU			
PROJEKTANT			
NR UPR.			
mgr inż. Maciej Czerwono			
PDL/0062/PWOE/04; PDL/E/0187/04			
PODPIS			
NR RYS.			
E-07			
PODPIS			
NR STR.			
SPRAWDZIŁ			
NR UPR.			
inż. Marek Czerwono			
PDL/E/0248/01			
JUAN7342/10/91; PDL/E/0248/01			

Widok rozdzielnj ZK+TL i szafki SO po zdjęciu drzwi i osłon

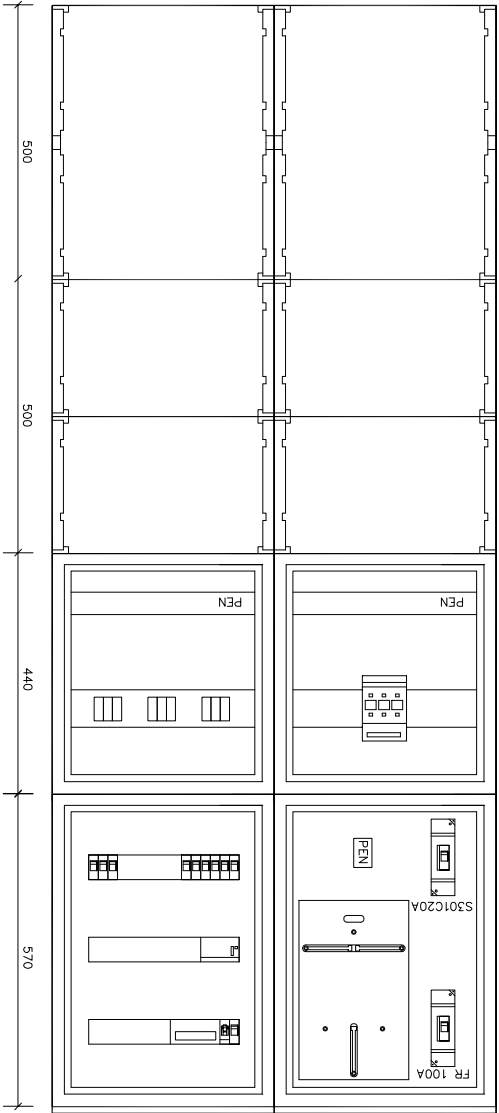

Widok rozdzielnj ZK+TL i szafki SO od czoła.

